



Detalhe HID-1
Escala 1:25

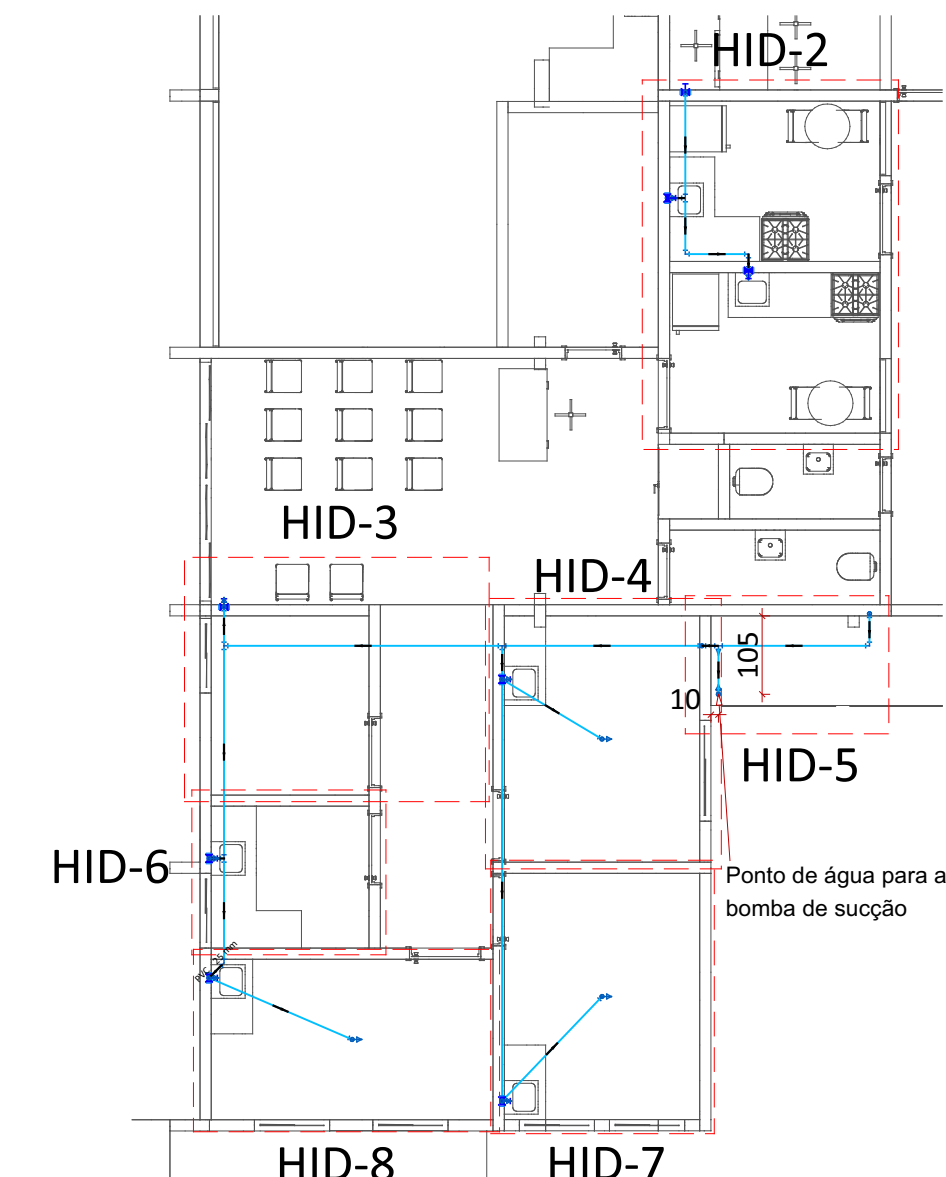


Planta Baixa - Térreo - Novos Consultórios
Escala 1:100




Detalhe HID-5
Escala 1:25

Legenda de peças - Térreo		
Aparelho		
Torneira de lavatório	25 mm - 1/2"	1pc
PVC Acessórios		
Engate flexível plástico	1/2" - 30mm	1pc
PVC soldável azul c/ bucha latão	10 red 90 sold c/ bucha latão 8 central	1pc
PVC soldável azul c/ bucha latão	25 mm - 1/2"	1pc
Metelo		
Registro de gaveta c/ campala cromada	3/4"	1pc
PVC rígido soldável	25 mm - 1/2"	1pc
Adapt sold curto c/bucha-roscas p registro	25 mm - 3/4"	2pc



Detalhe HID-6
Escala 1:25


Legenda de peças - Térreo		
Aparelho		
Bidêtoilette	25 mm - 1/2"	1pc
PVC Acessórios		
Engate flexível plástico	1/2" - 30mm	1pc
PVC soldável azul c/ bucha latão	10 red 90 sold c/ bucha latão 8 central	1pc
PVC soldável azul c/ bucha latão	25 mm - 1/2"	1pc
Metelo		
Registro de gaveta c/ campala cromada	3/4"	1pc
PVC rígido soldável	25 mm - 1/2"	1pc
Adapt sold curto c/bucha-roscas p registro	25 mm - 3/4"	2pc




Planta Baixa - Térreo -
Recepção Laboratório
Escala 1:100

Legenda de peças - Térreo		
Aparelho		
Bidêtoilette	25 mm - 1/2"	1pc
PVC Acessórios		
Engate flexível plástico	1/2" - 30mm	1pc
PVC soldável azul c/ bucha latão	10 red 90 sold c/ bucha latão 8 central	1pc
PVC soldável azul c/ bucha latão	25 mm - 1/2"	1pc
Metelo		
Registro de gaveta c/ campala cromada	3/4"	1pc
PVC rígido soldável	25 mm - 1/2"	1pc
Adapt sold curto c/bucha-roscas p registro	25 mm - 3/4"	2pc


Legenda de peças - Térreo		
Metelo		
Registro de gaveta c/ campala cromada	3/4"	1pc
PVC rígido soldável	25 mm - 1/2"	1pc
Adapt sold curto c/bucha-roscas p registro	25 mm - 3/4"	2pc
Aparelho		
Torneira de lavatório	25 mm - 1/2"	1pc
PVC Acessórios		
Engate flexível plástico	1/2" - 30mm	1pc
PVC soldável azul c/ bucha latão	10 red 90 sold c/ bucha latão 8 central	1pc
PVC soldável azul c/ bucha latão	25 mm - 1/2"	1pc

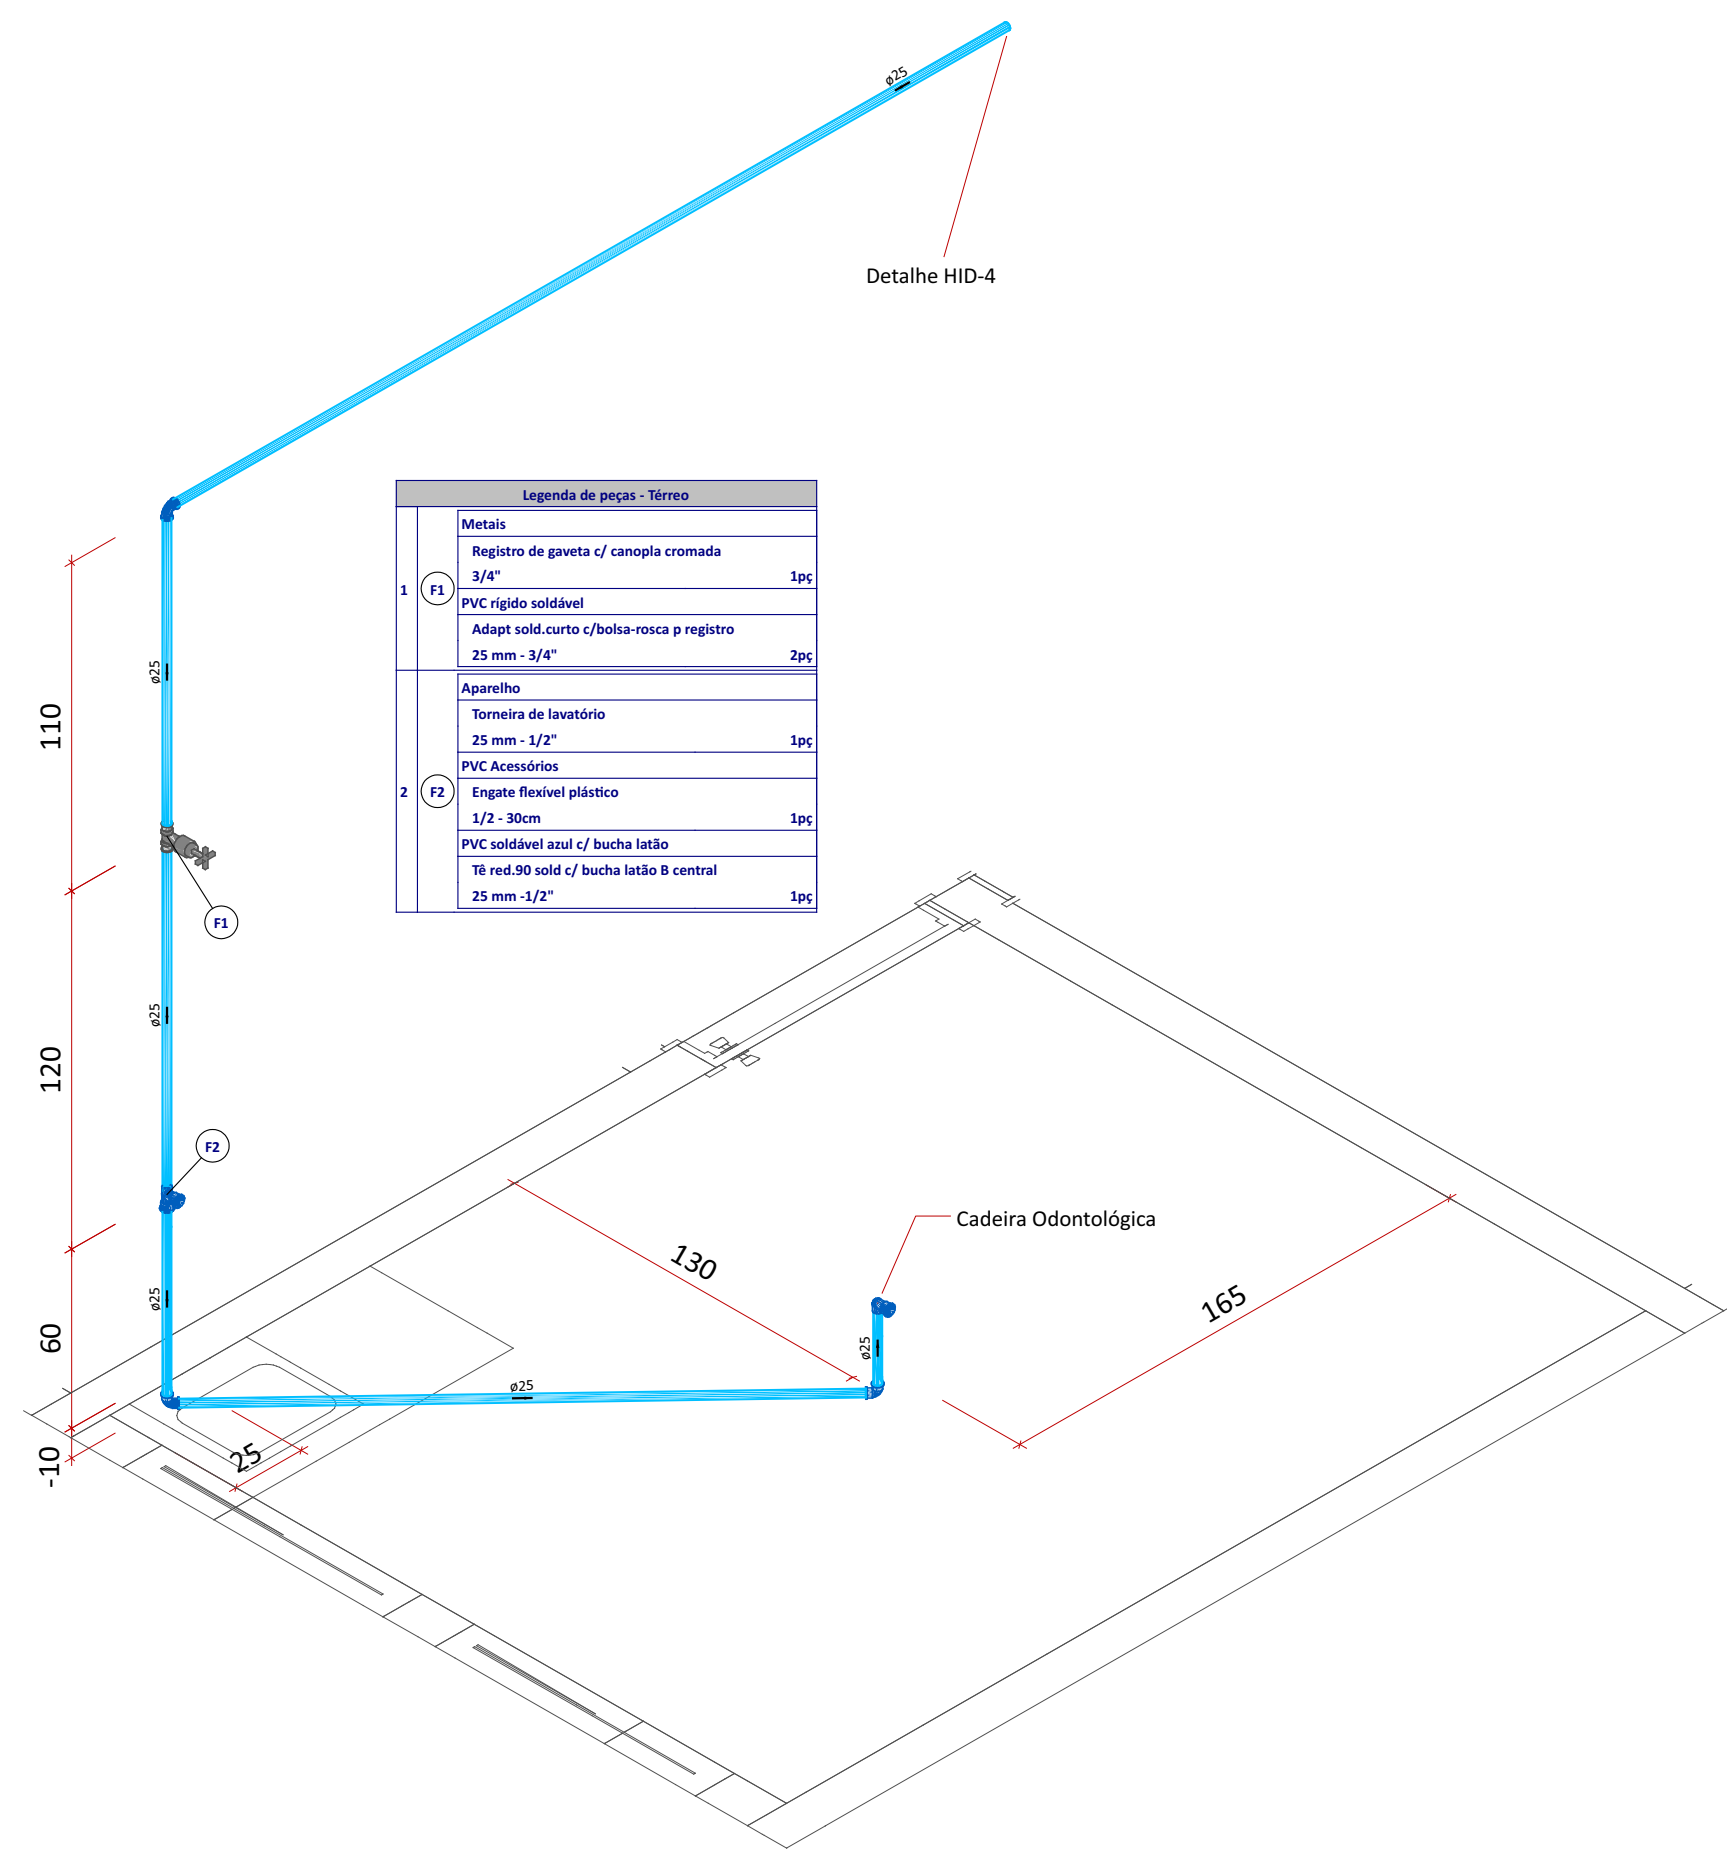


Detalhe HID-7
Escala 1:25

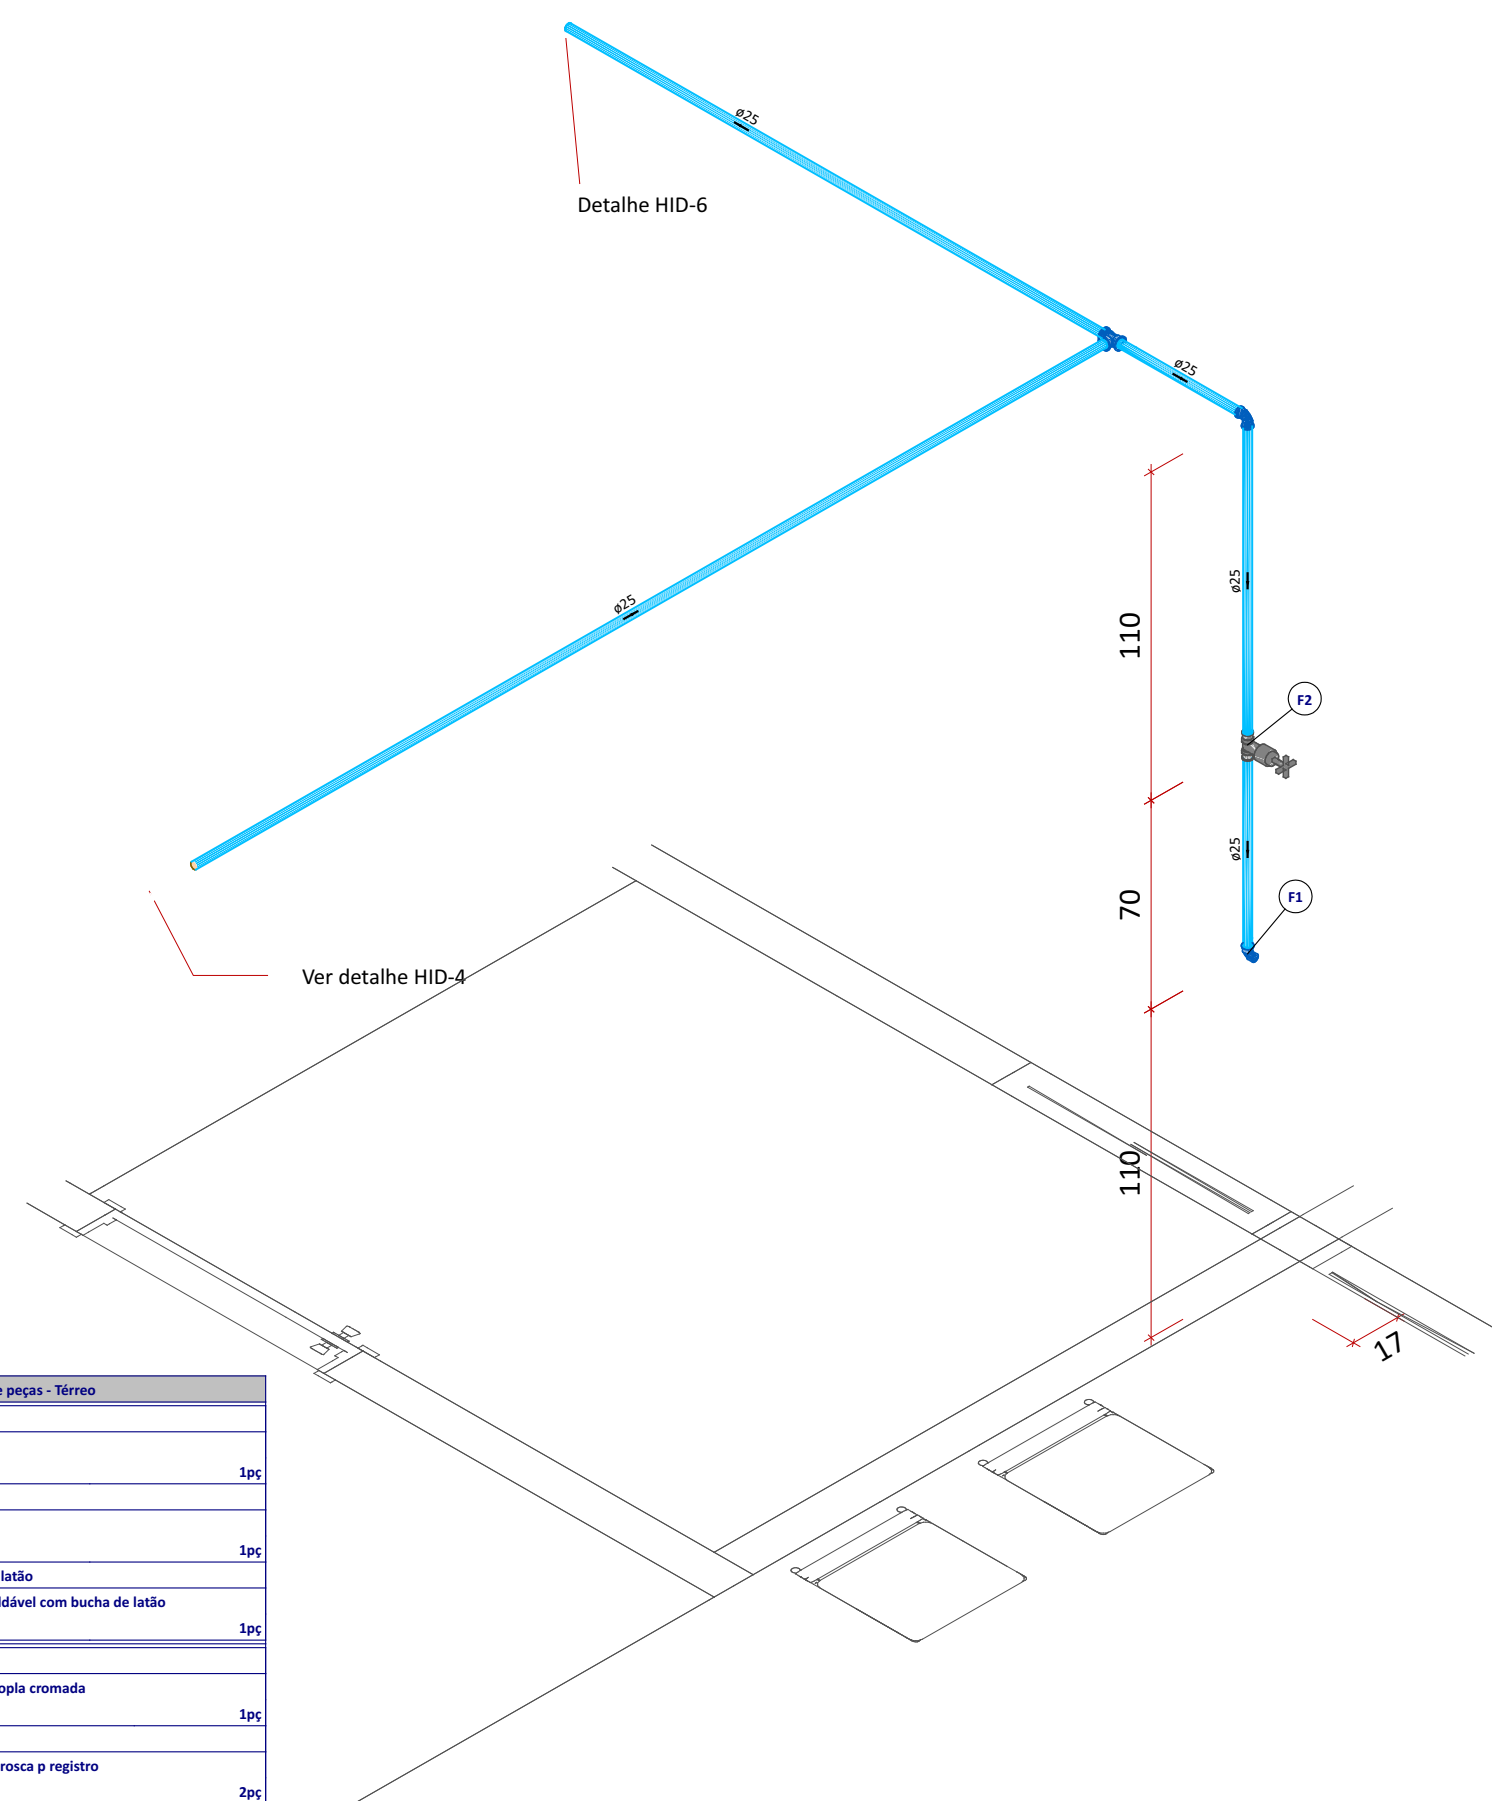

Detalhe HID-3
Escala 1:25

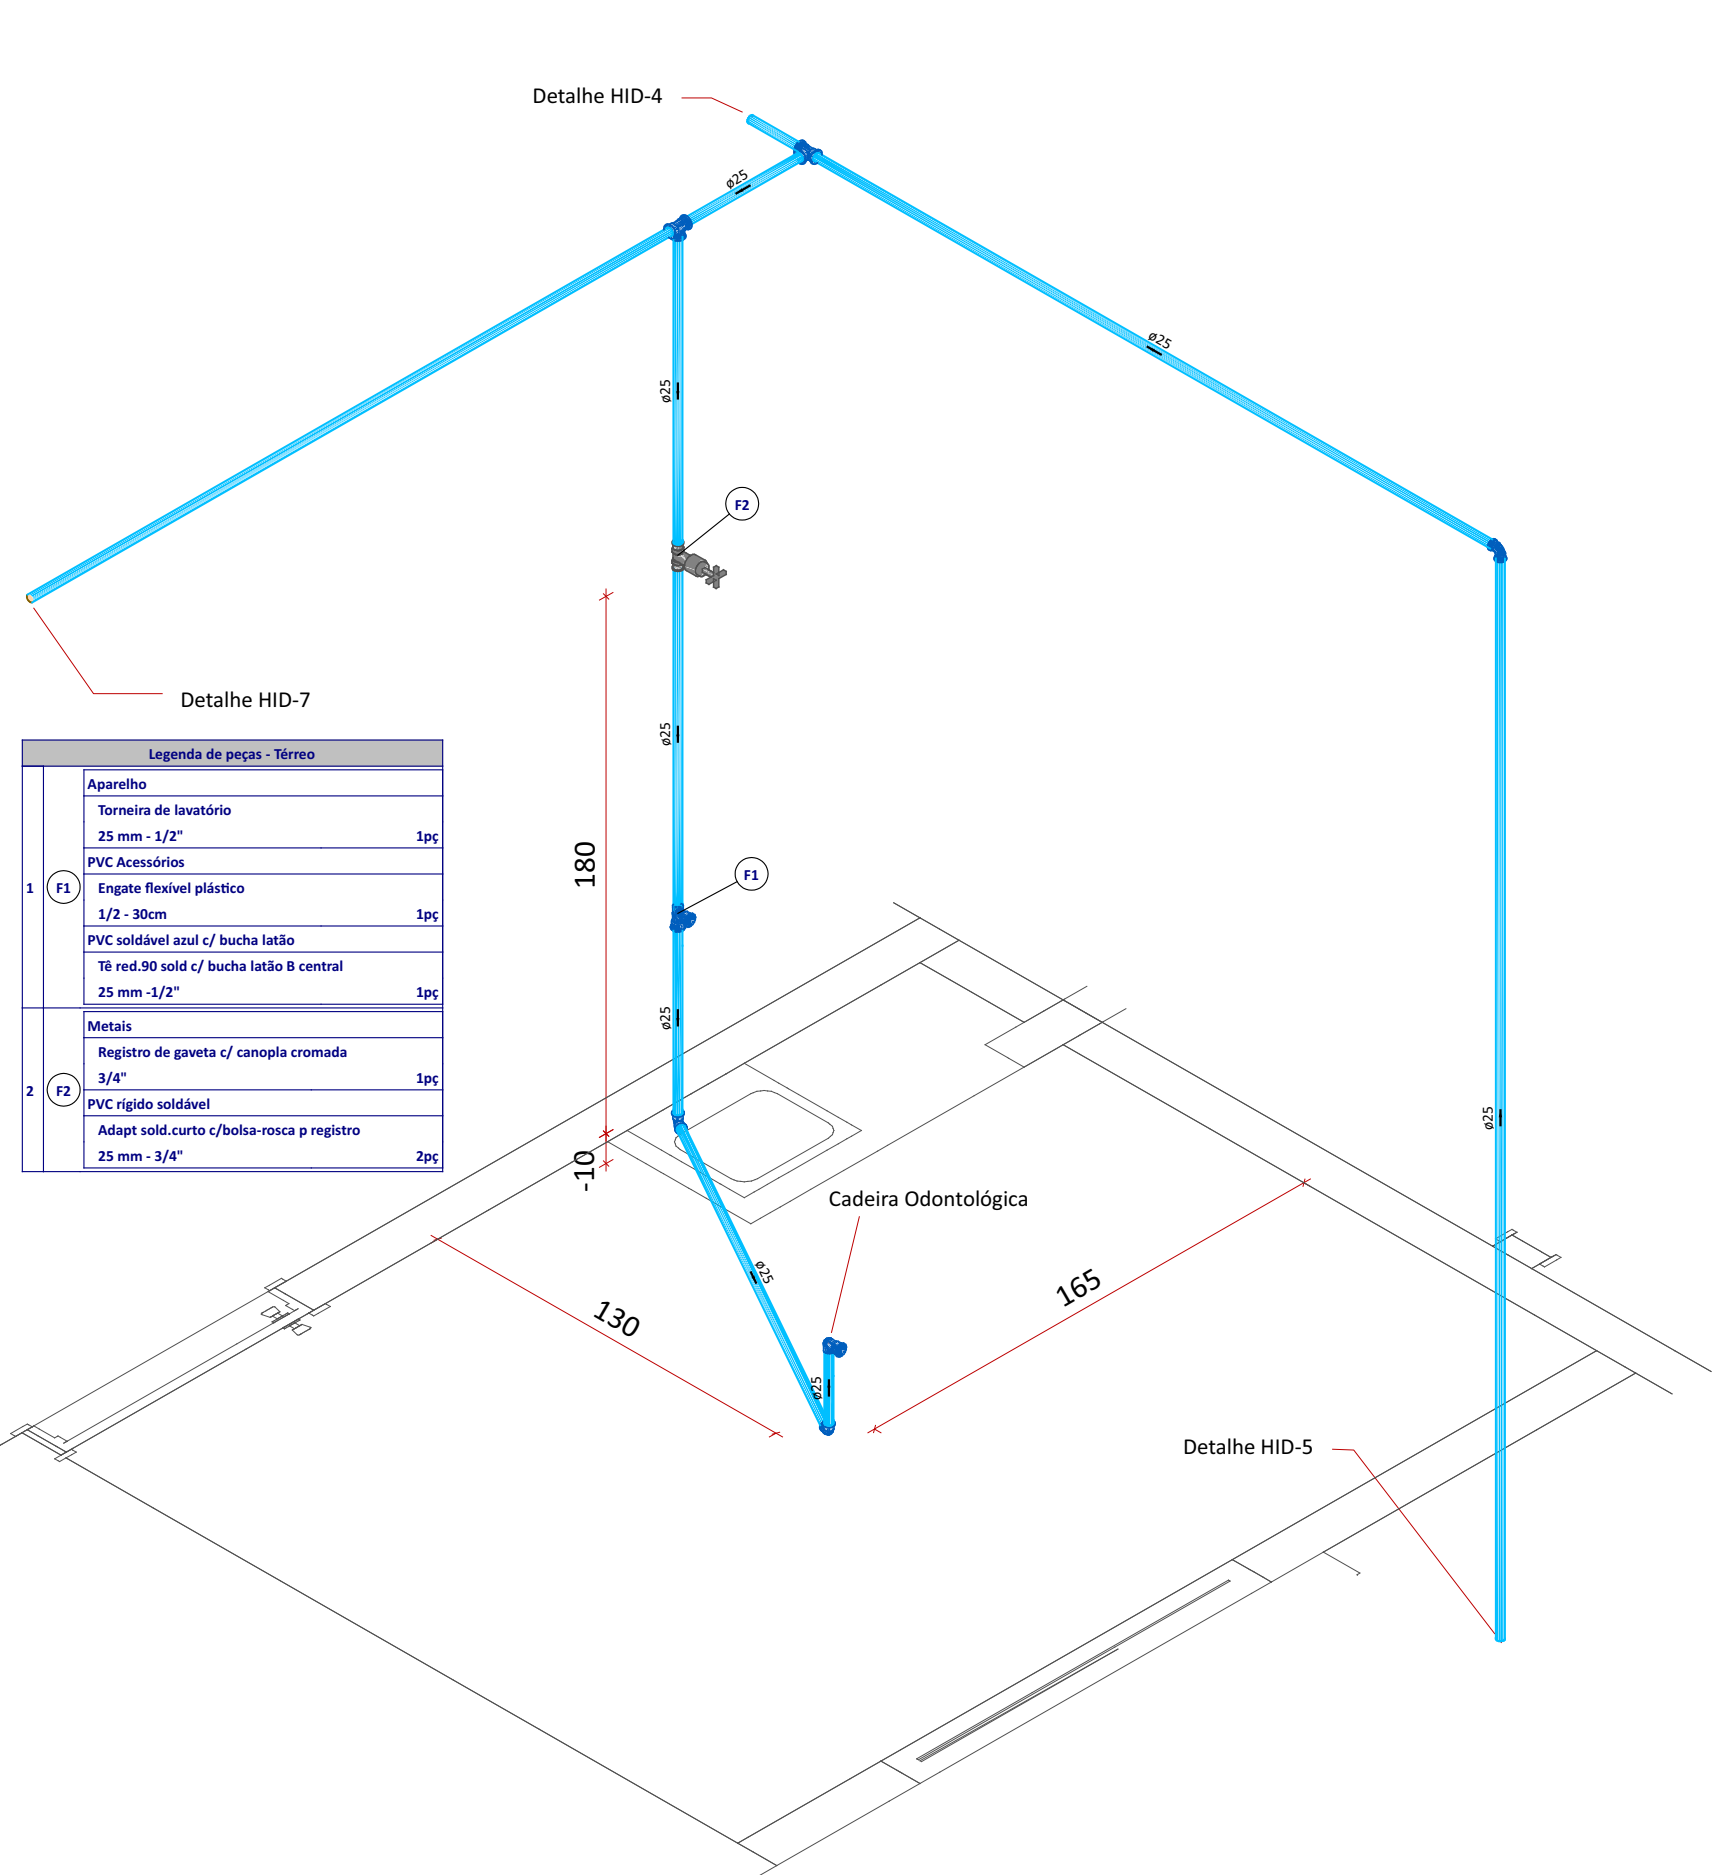

Detalhe HID-4
Escala 1:25

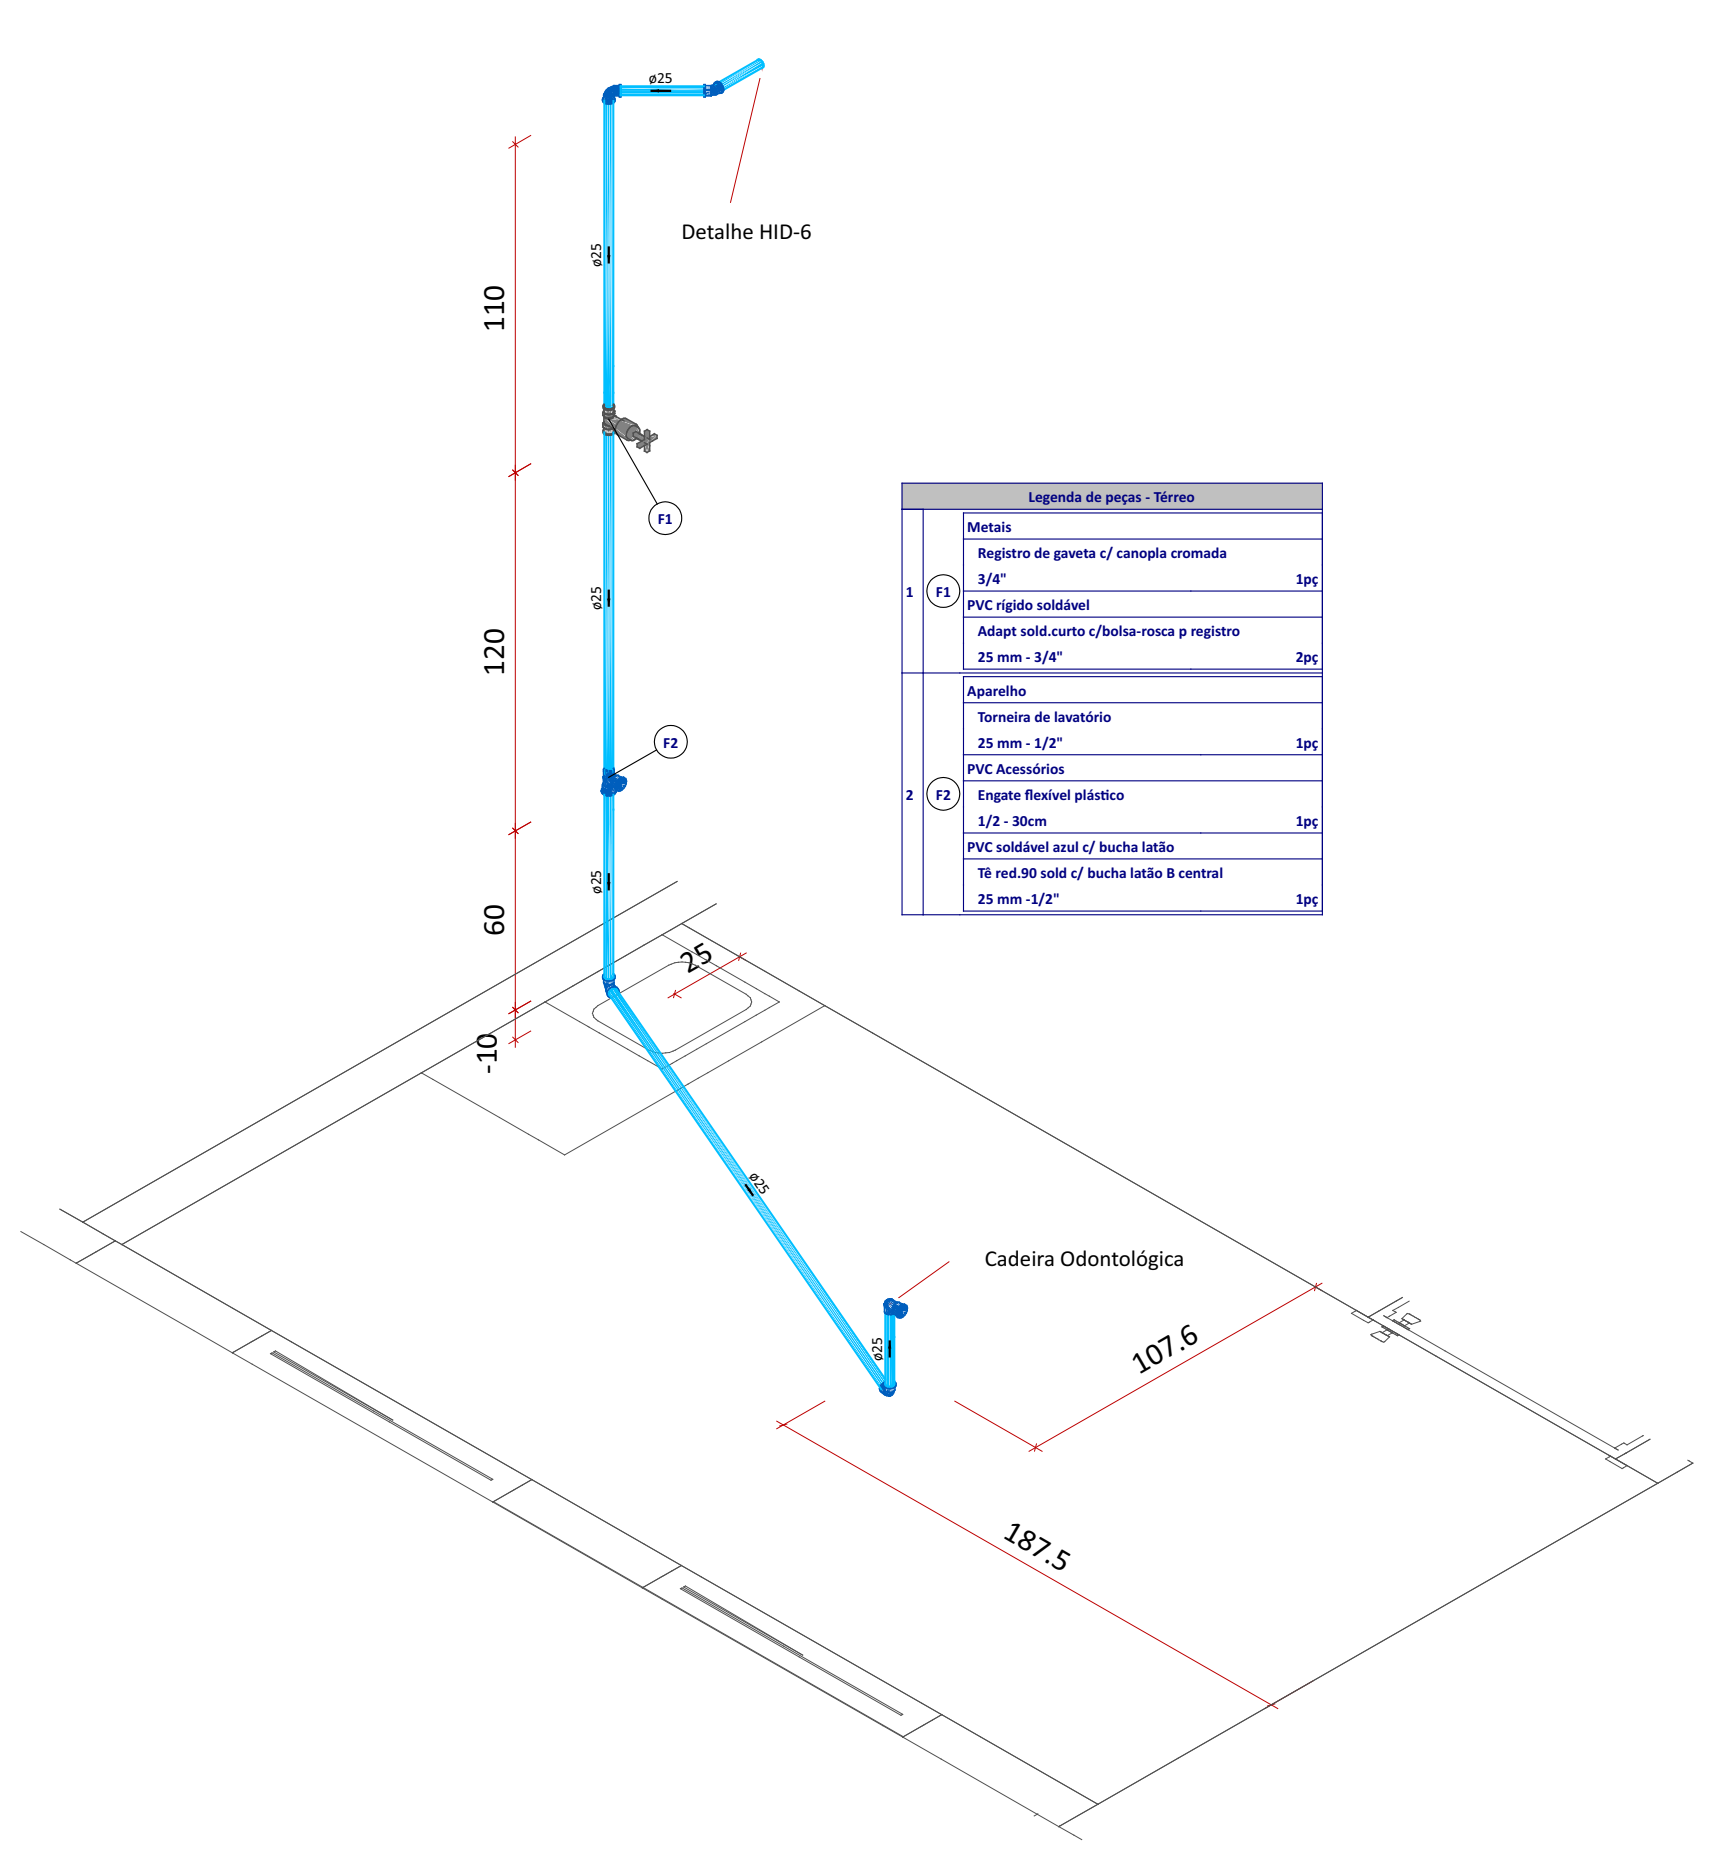

Detalhe HID-8
Escala 1:25

NOTAS:

1. Todas as medidas devem ser conferidas no local;
2. Principais normas de referência: NBR 5626;
3. Instalações de Água Fria deverão ser executadas com tubos e conexões de PVC marrom soldável, com pressão máxima de serviço de 7,5kgf/cm² à 20°C;
4. As informações básicas utilizadas para a execução deste projeto foram obtidas em documentos/informações fornecidas pela contratante;
5. Pequenos ajustes poderão ser feitos na obra pela construtora. Porém, ajustes considerados como alteração substancial em relação ao definido no projeto deverão ser solucionados junto ao projetista;
6. Não deve-se concretar o tubo na estrutura, porém prever uma folga de 1,0cm ou mais;
7. As cotas verticais e horizontais referem-se ao piso acabado e ao eixo da tubulação. Caso a tubulação passe pelo piso, verificar a profundidade possível durante a execução.

Lista de materiais - Térreo		
Água Fria		
1. Aparelho		
1.1 Bidêtoilette		2 pc
1.2 Torneira de Pia de Cozinha		2 pc
1.3 Torneira de Lavatório		4 pc
2. Metelo		
2.1 Registro de gaveta c/ campala cromada		9 pc
3. PVC Acessórios		
3.1 Engate flexível plástico		6 pc
4. PVC rígido soldável		
4.1 Adapt sold c/ flange livre p/ ex. d'água		3 pc
4.2 Adapt sold curto c/bucha-roscas p registro		18 pc
4.3 25 mm - 1/2"		1 pc
4.4 25 mm - 1/2"		1 pc
4.5 25 mm - 1/2"		1 pc
4.6 25 mm - 1/2"		1 pc
4.7 10 red 90 sold c/ bucha latão 8 central		1 pc
4.8 25 mm - 1/2"		1 pc
4.9 25 mm - 1/2"		1 pc
4.10 25 mm - 1/2"		1 pc
4.11 25 mm - 1/2"		1 pc
4.12 25 mm - 1/2"		1 pc
4.13 25 mm - 1/2"		1 pc
4.14 25 mm - 1/2"		1 pc
4.15 25 mm - 1/2"		1 pc
4.16 25 mm - 1/2"		1 pc
4.17 25 mm - 1/2"		1 pc
4.18 25 mm - 1/2"		1 pc
4.19 25 mm - 1/2"		1 pc
4.20 25 mm - 1/2"		1 pc
4.21 25 mm - 1/2"		1 pc
4.22 25 mm - 1/2"		1 pc
4.23 25 mm - 1/2"		1 pc
4.24 25 mm - 1/2"		1 pc
4.25 25 mm - 1/2"		1 pc
4.26 25 mm - 1/2"		1 pc
4.27 25 mm - 1/2"		1 pc
4.28 25 mm - 1/2"		1 pc
4.29 25 mm - 1/2"		1 pc
4.30 25 mm - 1/2"		1 pc
4.31 25 mm - 1/2"		1 pc
4.32 25 mm - 1/2"		1 pc
4.33 25 mm - 1/2"		1 pc
4.34 25 mm - 1/2"		1 pc
4.35 25 mm - 1/2"		1 pc
4.36 25 mm - 1/2"		1 pc
4.37 25 mm - 1/2"		1 pc
4.38 25 mm - 1/2"		1 pc
4.39 25 mm - 1/2"		1 pc
4.40 25 mm - 1/2"		1 pc
4.41 25 mm - 1/2"		1 pc
4.42 25 mm - 1/2"		1 pc
4.43 25 mm - 1/2"		1 pc
4.44 25 mm - 1/2"		1 pc
4.45 25 mm - 1/2"		1 pc
4.46 25 mm - 1/2"		1 pc
4.47 25 mm - 1/2"		1 pc
4.48 25 mm - 1/2"		1 pc
4.49 25 mm - 1/2"		1 pc
4.50 25 mm - 1/2"		1 pc
4.51 25 mm - 1/2"		1 pc
4.52 25 mm - 1/2"		1 pc
4.53 25 mm - 1/2"		1 pc
4.54 25 mm - 1/2"		1 pc
4.55 25 mm - 1/2"		1 pc
4.56 25 mm - 1/2"		1 pc
4.57 25 mm - 1/2"		1 pc
4.58 25 mm - 1/2"		1 pc
4.59 25 mm - 1/2"		1 pc
4.60 25 mm - 1/2"		1 pc
4.61 25 mm - 1/2"		1 pc
4.62 25 mm - 1/2"		1 pc
4.63 25 mm - 1/2"		1 pc
4.64 25 mm - 1/2"		1 pc
4.65 25 mm - 1/2"		1 pc
4.66 25 mm - 1/2"		1 pc
4.67 25 mm - 1/2"		1 pc
4.68 25 mm - 1/2"		1 pc
4.69 25 mm - 1/2"		1 pc
4.70 25 mm - 1/2"		1 pc
4.71 25 mm - 1/2"		1 pc
4.72 25 mm - 1/2"		1 pc
4.73 25 mm - 1/2"		1 pc
4.74 25 mm - 1/2"		1 pc
4.75 25 mm - 1/2"		1 pc
4.76 25 mm - 1/2"		1 pc
4.77 25 mm - 1/2"		1 pc
4.78 25 mm - 1/2"		1 pc
4.79 25 mm - 1/2"		1 pc
4.80 25 mm - 1/2"		1 pc
4.81 25 mm - 1/2"		1 pc
4.82 25 mm - 1/2"		1 pc
4.83 25 mm - 1/2"		1 pc
4.84 25 mm - 1/2"		1 pc
4.85 25 mm - 1/2"		1 pc
4.86 25 mm - 1/2"		1 pc
4.87 25 mm - 1/2"		1 pc
4.88 25 mm - 1/2"		1 pc
4.89 25 mm - 1/2"		1 pc
4.90 25 mm - 1/2"		1 pc
4.91 25 mm - 1/2"		1 pc
4.92 25 mm - 1/2"		1 pc
4.93 25 mm - 1/2"		1 pc
4.94 25 mm - 1/2"		1 pc
4.95 25 mm - 1/2"		1 pc
4.96 25 mm - 1/2"		1 pc
4.97 25 mm - 1/2"		1 pc
4.98 25 mm - 1/2"		1 pc
4.99 25 mm - 1/2"		1 pc
5. PVC soldável azul c/ bucha latão		1 pc

Legenda de condutos - Térreo		
Água Fria		

Revisão	Comentário	Data	Autor
00	Emissão inicial	27/01/23	Victor Hugo

Projeto Hidráulico

OBRA:

Adequação Postão

Rua Cel. Armando Vergueiro, 25 - Centro - Espírito Santo do Pinhal/SP

ASSUNTO:

Plantas e Isométricos

ART:

PROJETISTA:

Thalles Cosqueri Pancrácio | CREA: 507.046.689-8

Victor Hugo Monteiro de Oliveira | CREA: 507.014.681-1

CLIENTE:

Município de Espírito Santo do Pinhal

DATA:

27/01/23

FORMATO:

A1 EST

ESCALA:

Indicada

CÓDIGO:

240

FOLHA:

1

1

CRACKTO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 37.117.055/0001-96

R. Jorge Tibiriçá, 85 - Centro

Esp. Sto do Pinhal/SP - CEP: 13990-000

(19) 2660-2594 | projetos@crackto.com.br

CRACKTO
ENGENHARIA